

POZNÁMKA




TATO PŘÍLOHA – TABULKA ŠACHET – BYLA VYTVOŘENA POMOCÍ VOLNĚ ŠÍŘENÉHO SOFTWARE FIRMY BETONIKA PLUS, SAMOZŘEJMĚ PŘI UŽITÍ MATERIÁLOVÝCH A TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ V SOFTWARE POUŽITÝCH BEZ UŽIVATELSKÝCH MOŽNOSTÍ DANÉ NASTAVENÍ UPRAVOVAT.

V TOMTO SMYSLU JSOU VÝSLOVNĚ ZDE UVEDENÉ VÝROBKY POUZE ZÁSTUPNÉ PRO URČENÍ OBEČNÉHO TYPU A PŘEDEVŠÍM MNOŽSTVÍ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ TO NEZNAMENÁ, ŽE TAKTO UVEDENÉ VÝROBKY MUSÍ BÝT PRO STAVBU POUŽITY.

TOTO SE TÝKÁ ZEJMÉNA:

- * ŠACHTOVÉHO DNA A SKRUŽOVÝCH PREFABRIKÁTŮ
- * VLOŽEK PRO NAPOJOVANÉ POTRUBÍ
- * VSTUPNÍCH POKLOPŮ A RÁMŮ

PODROBNÁ A PRO STAVBU POVOLENÁ SPECIFIKACE MATERIÁLŮ JE UVEDENA V TECH. PODMÍNKÁCH (PŘÍLOHA F.2.1)

03	ÚPRAVA RŠ120 NA STOCE "A3" (PRO NAPOJENÍ PŘÍPOJKY "A3-P6-PČ526/11"	2017/05/14	
02	DOPLNĚNÍ STOKY "A2"	2016/08/29	
Z1	DOPLNĚNÍ POZNÁMKY – UPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉ SPECIFIKACE	2013/12/22	
Změna	Popis/důvod	Datum	Podpis

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ A ZADÁNÍ STAVBY

Investor OBEC RUDNÍK		VODOHOSPODÁŘSKÁ projekční, inženýrská a konzultační KANCELÁŘ TRUTNOV Revoluční 208 54101 Trutnov vhk@volny.cz			
Místo RUDNÍK – ARNULTOVICE	Úřad VRCHLABÍ				
Č. zak. 01/2013	Stupeň DPS/DZS	Projektant Ing. Jan ČÍŽEK 	Vypracoval Ing. Jan ČÍŽEK	Datum 09/2013	Měřítko
Akce RUDNÍK – ARNULTOVICE – KANALIZACE					Č. přílohy
Příloha REVIZNÍ ŠACHTY					D.6.1

TABULKA ŠACHET			Šachtové dílce								Betonika Plus						
Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovňovací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna		
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]		Počet		Počet		Počet			Počet	
1	Š120	360.35	vozovka h = 0.0 m	360.34	358.45	358.45	1.89			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP XF4	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF250-735 XF4 podkladový beton	1	
2	Š121	362.44	vozovka h = 0.0 m	362.43	360.69	360.69	1.74	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP XF4	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF250-735 XF4 podkladový beton	1	
3	Š122	363.75	vozovka h = 0.0 m	363.74	362.00	362.00	1.74	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP XF4	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF250-735 XF4 podkladový beton	1	
4	Š123	366.06	vozovka h = 0.0 m	366.05	364.31	364.31	1.74	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP XF4	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF250-735 XF4 podkladový beton	1	
	Celkem							TBW-Q 100/625/120 XF4	3	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK XF4	4	TBS-Q 1000/250/120-SP XF4 TBS-Q 1000/500/120-SP XF4	3 1		TBZ-Q PERF250-735 XF4	4	

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty  (C) 1996-2010	Název stavby-objektu RUDNÍK_A3	STRANA 1
	Projektant VHK TRUTNOV	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod	Hlavní přívod	1.vedlejší přívod	2.vedlejší přívod	3.vedlejší přívod	4.vedlejší přívod
			Stupadla						
1	Š120		TBZ-Q PERF250-735 XF4	DN (mm) 280/250 SN 8	DN (mm) 280/250 SN 8	DN (mm) 170/150 SN 8	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)
			ocel. s PE	Materiál PP UR 2 něm.	Úhel β 218	Úhel β 141	Úhel β	Úhel β	Úhel β
			Kyneta:	dh[mm] 0	dh[mm] 45	dh[mm] 50	dh[mm]	dh[mm]	dh[mm]
			bez kynety	sklon [‰] 40.0	Materiál PP UR 2 něm.	Materiál PP UR 2 něm.	Materiál	Materiál	Materiál
				sklon [‰] 50.0	sklon [‰] 10.0	sklon [‰]	sklon [‰]	sklon [‰]	sklon [‰]
2	Š121		TBZ-Q PERF250-735 XF4	DN (mm) 280/250 SN 8	DN (mm) 280/250 SN 8	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)
			ocel. s PE	Materiál PP UR 2 něm.	Úhel β 189	Úhel β	Úhel β	Úhel β	Úhel β
			Kyneta:	dh[mm] 0	dh[mm] 30	dh[mm]	dh[mm]	dh[mm]	dh[mm]
			bez kynety	sklon [‰] 50.0	Materiál PP UR 2 něm.	Materiál	Materiál	Materiál	Materiál
				sklon [‰] 20.0	sklon [‰]	sklon [‰]	sklon [‰]	sklon [‰]	sklon [‰]
3	Š122		TBZ-Q PERF250-735 XF4	DN (mm) 280/250 SN 8	DN (mm) 280/250 SN 8	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)
			ocel. s PE	Materiál PP UR 2 něm.	Úhel β 185	Úhel β	Úhel β	Úhel β	Úhel β
			Kyneta:	dh[mm] 0	dh[mm] 30	dh[mm]	dh[mm]	dh[mm]	dh[mm]
			bez kynety	sklon [‰] 20.0	Materiál PP UR 2 něm.	Materiál	Materiál	Materiál	Materiál
				sklon [‰] 50.0	sklon [‰]	sklon [‰]	sklon [‰]	sklon [‰]	sklon [‰]
4	Š123		TBZ-Q PERF250-735 XF4	DN (mm) 280/250 SN 8	DN (mm) 170/150 SN 8	DN (mm) 170/150 SN 8	DN (mm)	DN (mm)	DN (mm)
			ocel. s PE	Materiál PP UR 2 něm.	Úhel β 191	Úhel β 263	Úhel β	Úhel β	Úhel β
			Kyneta:	dh[mm] 0	dh[mm] 50	dh[mm] 50	dh[mm]	dh[mm]	dh[mm]
			bez kynety	sklon [‰] 50.0	Materiál PP UR 2 něm.	Materiál PP UR 2 něm.	Materiál	Materiál	Materiál
				sklon [‰] 10.0	sklon [‰] 10.0	sklon [‰]	sklon [‰]	sklon [‰]	sklon [‰]

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty



Název stavby-objektu
RUDNÍK_A3

Projektant
VHK TRUTNOV


STRANA

2

TABULKA SESTAV ŠACHET


Betonika Plus

Šachta č.1 Š120

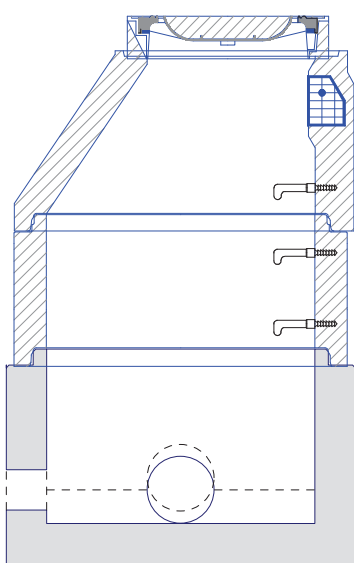


dno TBZ-Q PERF250-735 XF4	1
skruž TBS-Q 1000/500/120-SP XF 1	
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
poklop D 400 Begu-19584	1
kóta dna	358.45 m
kóta terénu	360.35 m
rozdíl kót	1.90 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.89 m
stavební výška	2.04 m

Šachta č.2 Š121

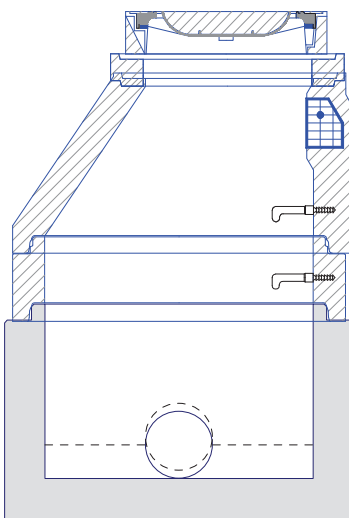


dno TBZ-Q PERF250-735 XF4	1
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP XF 1	
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120 XF	1
poklop D 400 Begu-19584	1
kóta dna	360.69 m
kóta terénu	362.44 m
rozdíl kót	1.75 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.74 m
stavební výška	1.89 m

Šachta č.3 Š122

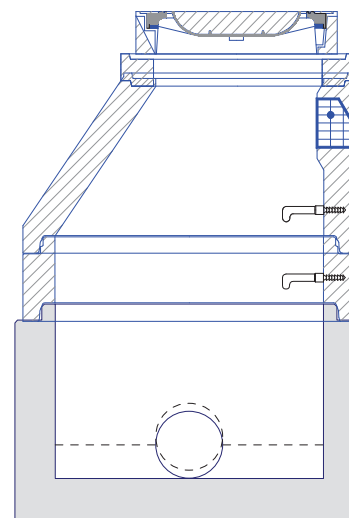

dno TBZ-Q PERF250-735 XF4	1
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP XF 1	
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120 XF	1
poklop D 400 Begu-19584	1
kóta dna	362.00 m
kóta terénu	363.75 m
rozdíl kót	1.75 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.74 m
stavební výška	1.89 m

Šachta č.4 Š123

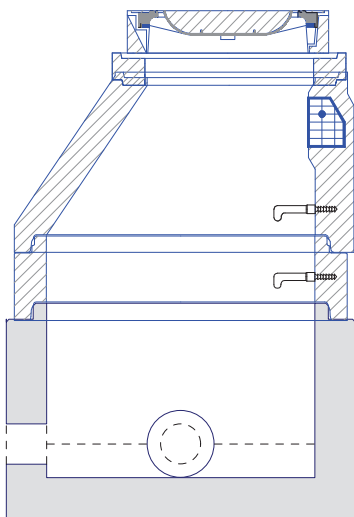

dno TBZ-Q PERF250-735 XF4	1
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP XF 1	
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S1	
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120 XF	1
poklop D 400 Begu-19584	1
kóta dna	364.31 m
kóta terénu	366.06 m
rozdíl kót	1.75 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.74 m
stavební výška	1.89 m

BETONIKA plus

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Betonika Plus

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	Š120	D	D 400 Begu-19584	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-19584	skladba komunikace	160	1
2	Š121	D	D 400 Begu-19584	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-19584	skladba komunikace	160	1
3	Š122	D	D 400 Begu-19584	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-19584	skladba komunikace	160	1
4	Š123	D	D 400 Begu-19584	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-19584	skladba komunikace	160	1
	Celkem		D 400 Begu-19584				4

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty 	Název stavby-objektu RUDNÍK_A3	STRANA 4
	Projektant VHK TRUTNOV	