


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

ZPEVNĚNÝ POVRCH


KAMENINOVÁ TROUBA DN300 (TŘ.160/240) – DO BETONOVÉHO LOŽE 90°

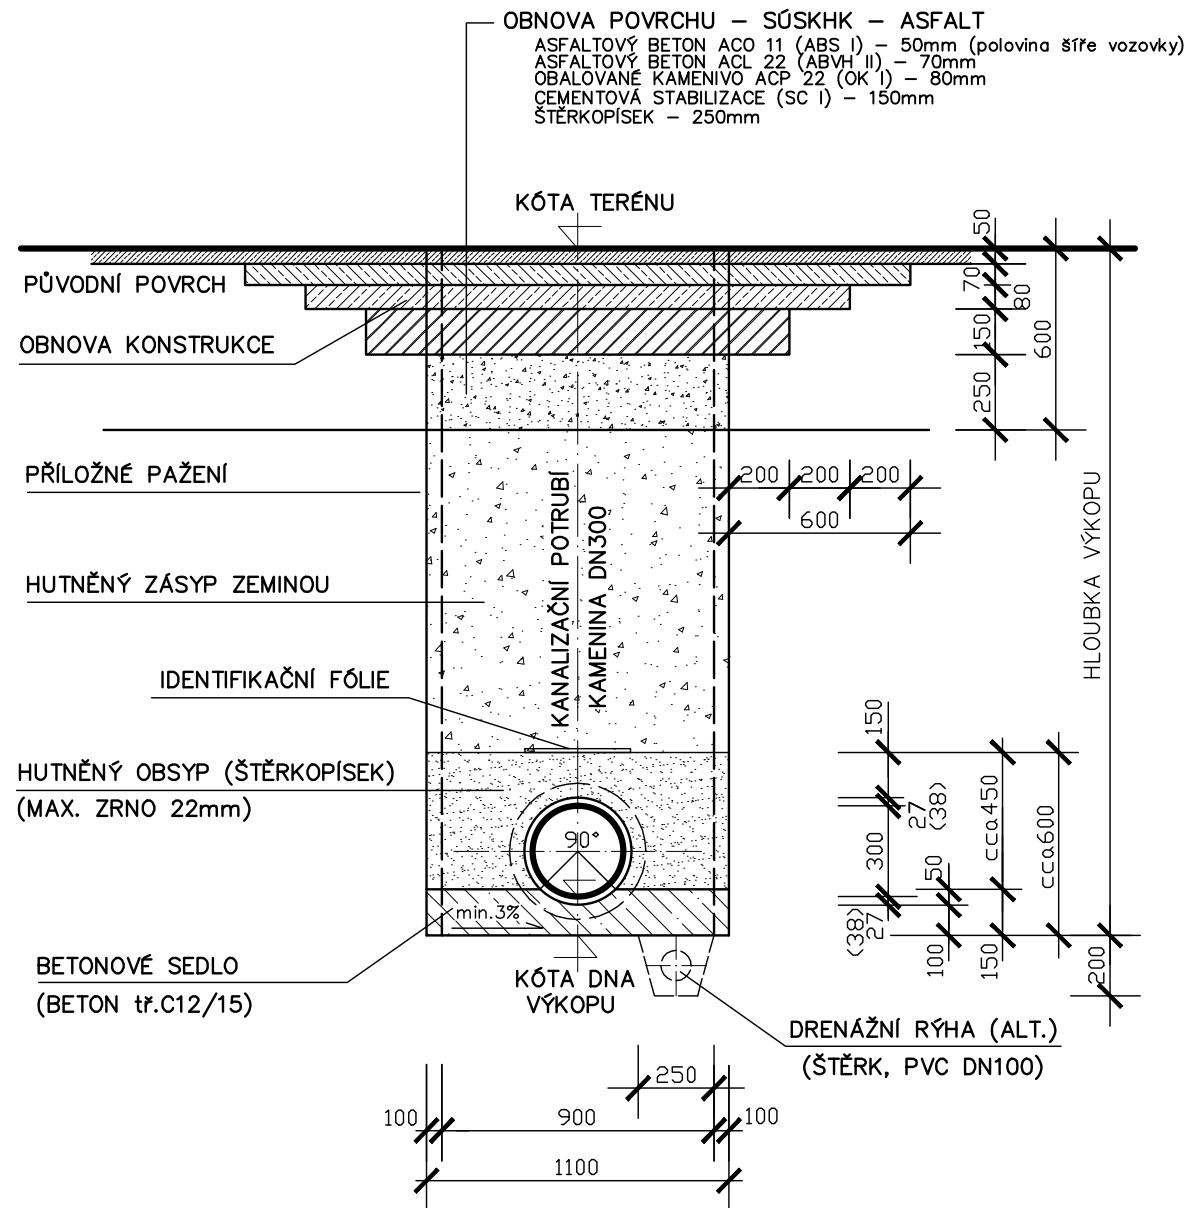

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

ZPEVNĚNÝ/NEZPEVNĚNÝ POVRCH


PLASTOVÁ TROUBA DN300/250 (SN16) – DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE

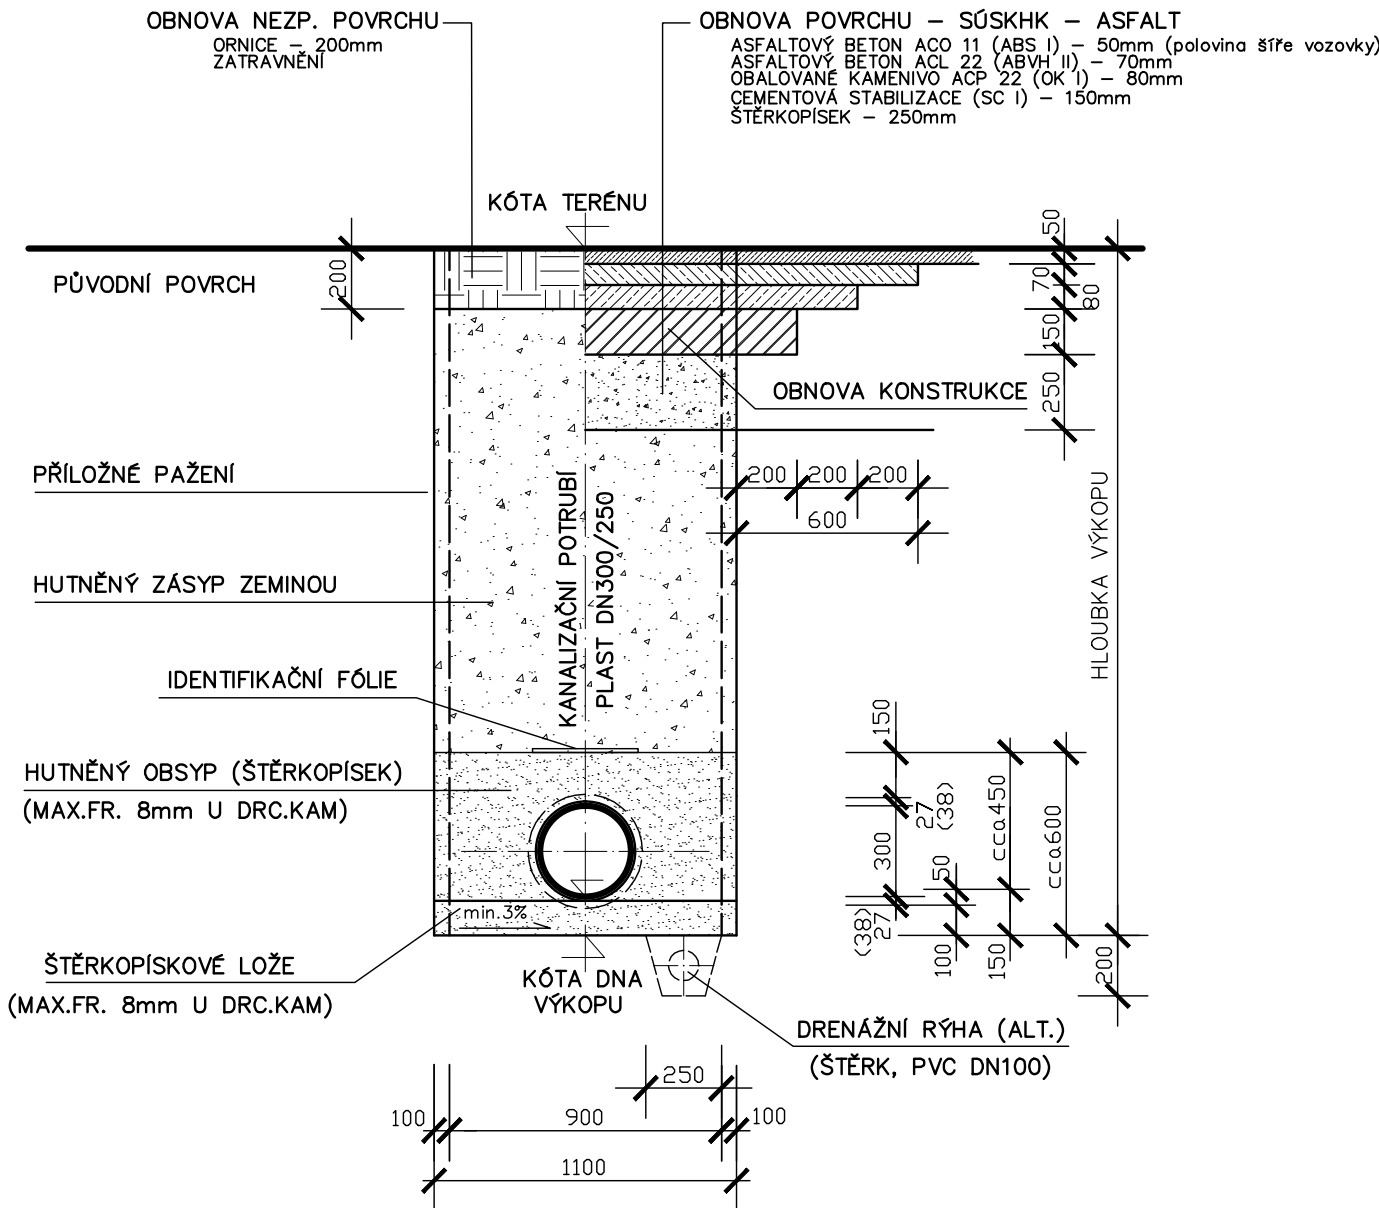

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

ZPEVNĚNÝ/NEZPEVNĚNÝ POVRCH

PLASTOVÁ TROUBA DN80 (PN10) – DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE

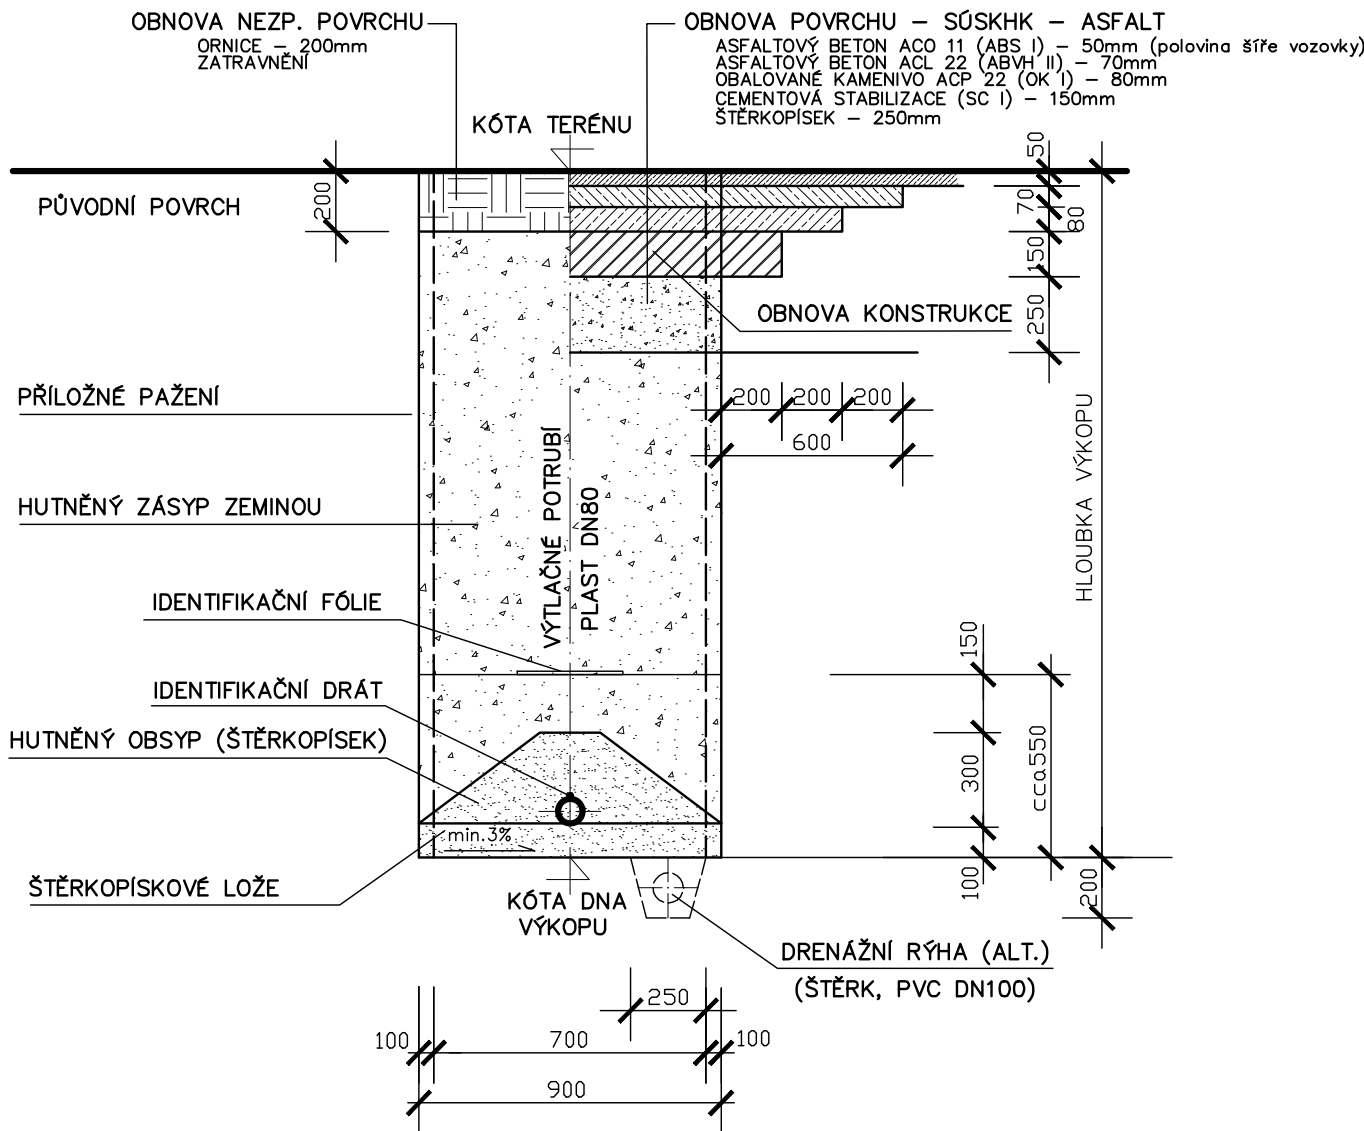

Změna	Popis/důvod	Datum	Podpis

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ A ZADÁNÍ STAVBY

Investor		OBEC RUDNÍK		VODOHOSPODÁŘSKÁ	
Místo		RUDNÍK–ARNULTOVICE		VRCHLABÍ	
Č. zak.		01/2013		DPS/ZDS	
Stupeň		Ing. Jan ČÍŽEK		Ing. Jan ČÍŽEK	
Akce		RUDNÍK – ARNULTOVICE – KANALIZACE		Datum	
Příloha		ULOŽENÍ POTRUBÍ		Měřítko	
				1:25	
				Č. přílohy	
				D.5	